


- Flexibles und robustes Design
- Millionenfach bewährte Tiger-Ventile
- Variantenvielfalt: Multipol, Feldbusse und integrierte SPS
- Installationsinsel mit elektrischen Eingängen und zwei elektrischen Zusatzausgängen
- Auf Wunsch Relaisausgänge

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale

FESTO

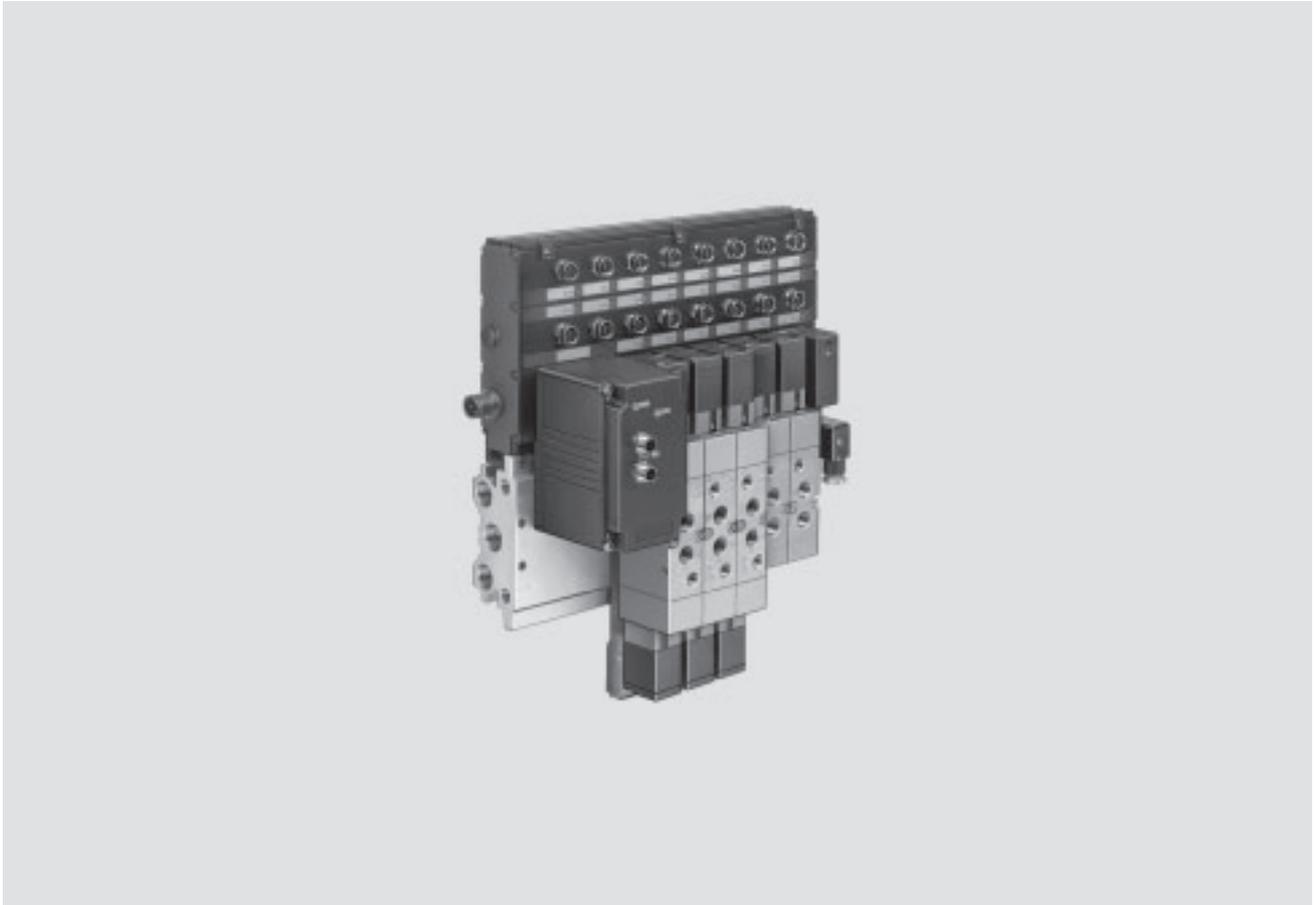

Installationsinsel Typ 02 mit Tigerventilen

Bewährt, flexibel und robust:

Seit Jahren steht die Tiger-Ventilinsel Typ 02 sinnbildlich für den weltweiten Erfolg der intelligenten Pneumatic. Die Erfindung der Ventilinseln begann mit den Ventilen der Tiger-Reihe und hat sich seither bestens bewährt.

Die Erfolgsfaktoren sind ein gleichermaßen flexibles und robustes Design mit vielen nützlichen Detaillösungen und einer unerschlagbaren Variantenvielfalt bei der Ansteuerung.

Die Ventilinsel wird komplett geprüft ausgeliefert und braucht nur noch mit vier Schrauben befestigt zu werden – fertig.

- Ventilinsel mit 4 bis 16 Ventilplätzen, ganz nach Kundenwunsch bestückt.
- Anschlussgrößen:
 - G $\frac{1}{8}$
 - G $\frac{1}{4}$
- Installationsinsel: Ventilinsel mit zwei Sensoreingängen pro Ventilplatz und zwei zusätzlichen universellen Eingängen

und zwei Ausgängen je Insel (24 V/0,5 A).

- Schutzart IP 65.
- Auslieferung komplett montiert und 100% geprüft.
- Robuste Tigerventile, millionenfach bewährt.
- Hohe Lebensdauer, auch in rauher Umgebung.
- LED-Anzeige und integrierte Schutzbeschaltung pro Magnet.

 Hinweis

Technische Daten zu Feldbussen und Steuerblock finden Sie unter: "Modulare elektrische Peripherie Typ 03/04".

→ 4 / 4.8-90

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

FESTO

Merkmale

Allgemeine Merkmale

Getrennte Spannungsversorgung für Elektronik und Ausgänge. Dadurch sind Ausgänge getrennt abschaltbar.

Optional gibt es Relaisplatten, Abdeckplatten für Reserveplätze und Trennstopfen für zwei unterschiedliche Druckzonen.

Der Anschlussblock enthält Sammelanschlüsse für die Druckluftversorgung, die Entlüftung und

Vorsteuerentlüftung von allen Ventilen. Die Sammelleitungen können beidseitig angeschlossen werden.

Handhilfsbetätigungen, LED zur Statusanzeige pro Ventil und Sensoreingang, eine integrierte Selbsttestfunktion sowie Diagnosesmeldungen (bei Feldbusknoten) ermöglichen eine einfache, schnelle Inbetriebnahme und eine komfortable Diagnose.

Ventilbestückung: Ventile mit oder ohne Steuerhilfsluftanschluss.

Vielfältige Ventilfunktionen
 ■ Monostabile 5/2-Wegeventile,
 ■ 5/2-Wege-Impulsventile
 ■ 5/3-Wegeventile.


Ventile mit mechanischer Feder oder Luftfeder.

Anstelle eines Ventils kann auch ein Relais mit 2 potentialfreien Kontakten gewählt werden.

Die Handhilfsbetätigungen der Ventile sind wahlweise rastend oder tastend ausgeführt und können gegen unbefugtes Betätigen gesichert werden.

Multipolanschluss


Ventilinsel VIMP-02-...



- 4 bis 16 Ventilplätze
- Anschluss über Harting-Stecker 24 V DC
- 4 bis 16 Ventile G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$

Anschließbar an alle Steuerungen

Installationsinsel IIMP-02-...



- 4 bis 16 Ventilplätze
- Bestückung grundsätzlich wie Ventilinsel, jedoch:
 - Zusätzlich zwei Sensoranschlüsse pro Ventilplatz
 - Zusätzlich zwei elektrische Eingänge 24 V und zwei Ausgänge 24 V / 0,5 A

Anschließbar an alle Steuerungen

Feldbusanschluss


Ventilinsel VIFB-02-...



- 4 bis 16 Ventilplätze
- Anschluss 24 V DC und Feldbus über speziellen Feldbusstecker
- 4 bis 16 Ventile G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$

Anschließbar an alle gängigen Feldbussysteme

Installationsinsel IIFB-02-...



- 4 bis 14 Ventilplätze
- Bestückung grundsätzlich wie Ventilinsel, jedoch:
 - Zusätzlich zwei Sensoranschlüsse pro Ventilplatz
 - Zusätzlich zwei elektrische Eingänge 24 V und zwei Ausgänge 24 V / 0,5 A

Anschließbar an alle gängigen Feldbussysteme

Programmierbar mit integrierter SPS

Installationsinsel IIFB-02-...-SB-...



- 4 bis 16 Ventilplätze
- Anschluss 24 V DC
- 4 bis 16 Ventile G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$
- Zusätzlich zwei Sensoranschlüsse pro Ventilplatz
- Zusätzlich zwei elektrische Eingänge 24 V und zwei Ausgänge 24 V / 0,5 A

Autarkes Steuern vor Ort mit integrierter Festo-SPS und Festo-Feldbusanschluss

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale

FESTO

Feldbus-Varianten

FESTO

DeviceNet

ABB



MOELLER 



 **Allen-Bradley**

Von den über 20 unterschiedlichen Feldbussystemen (Protokollen) am Markt haben sich einige als wesentlich herauskristallisiert. Festo unterstützt diese durch verschiedene Feldbusknoten (FBxx) auf den Ventilinseln. Feldbussysteme benötigen eine leistungsfähige, zentrale SPS und eine zum jeweiligen Feldbus passende Masteranschaltung. Feldbussysteme werden vorzugsweise dann eingesetzt, wenn mehrere Geräte mit vielen Ein-/Ausgängen, komplexen Funktionen oder hohem Kommunikationsaufwand gesteuert werden sollen. In diesem Fall überwiegen die Vorteile der einfachen Verkabelung und komfortablen Diagnose und Wartung die Mehraufwendungen für eine Feldbus Masteranschaltung und das dafür benötigte Know-How.

Festo-Feldbus:

Ein von Festo entwickelter Feldbus mit einfacher Benutzerführung, der von den Steuerungen der FPC-, SF- und IPC-Reihe unterstützt wird (Festo FB5). An den Festo Feldbus können maximal 98 Busteilnehmer angeschlossen werden. Der BUS kann mit 4 verschiedenen Baudraten betrieben werden. 31,25; 62,5; 187,75 und 375 kBit/s.

Interbus:

Ein offener Feldbusstandard, der ursprünglich von Phoenix Contact entwickelt wurde und weltweit verbreitet ist. Wichtiges Installationszubehör, wie z. B. Busstecker, sind bei Phoenix oder deren Partnern zu beziehen (Festo FB6).

Profibus-DP:

Ein offener Feldbusstandard, der ursprünglich von Siemens entwickelt wurde und weltweit verbreitet ist. (Festo FB13 für 12 MBd).

DeviceNet:

Ein offener Feldbusstandard auf Basis der ursprünglich für den Automobilbereich entwickelten CAN Technologie. DeviceNet wurde ursprünglich von Rockwell (Allen-Bradley) vertrieben, daneben gibt es weitere CAN-Derivate (Festo FB11).

Moeller SUCONET K:

An den SUCONET K Feldbus können maximal 98 Busteilnehmer angeschlossen werden. Abhängig von der Projektierung, Buslänge usw. wird der Bus mit einer Baudrate von 187,5 oder 375 kBit/s betrieben. Die Busschnittstelle basiert auf RS 485 mit Master Slave Struktur (Festo FB5).

ABB CS31:

Der Feldbus der Firma ABB verbindet maximal 63 Feldbus-Teilnehmer mit dem Feldbus-Master. Die Daten werden mit einer konstanten Baudrate von 187,5 kBit/s übertragen. Das Protokoll eignet sich für den Einsatz im kompletten Bereich der Automatisierungstechnik (Festo FB5).

Integrierte SPS von Festo

Eine leistungsfähige Kleinststeuerung von Festo wurde in den Knoten SF3 der Ventilinsel integriert. Damit ist ein autarkes Steuern von bis zu 34 Ein- und 34 Ausgängen vor Ort in Schutzart IP65 möglich – der Schaltschrank kann entfallen. Durch den Festo-Feldbus können weitere E/As und erweiterte Funktionen hinzugefügt

und gesteuert werden – man erhält so eine programmierbare Inselgruppe.

Der Steuerblock SF3 kann wahlweise im autarken Betrieb, als Feldbus-Master oder Feldbus-Slave betrieben werden. In der Betriebsart Master können über den Feldbus 31 Slaves mit bis zu

1048 Ein- und Ausgängen gesteuert werden.

In der Betriebsart Slave kann der Knoten SF3 als intelligenter Slave am Feldbus eingesetzt werden. Somit ist eine autarke Vor-Ort Vorverarbeitung oder eine Teilinbetriebnahme möglich.

Start-/Stopsignale zur Synchroni-

sation mit anderen Prozessen oder Steuerungen über die elektrischen Zusatz- ein- und -ausgänge.

Über eine RS232-Programmierschnittstelle wird die Ventilinsel SF3 mit FST200 programmiert oder es kann ein Anzeige- und Bediengerät direkt vor Ort angeschlossen werden.

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale – Pneumatik


Ventilfunktion				
Code	Schaltzeichen	Anschluss		Beschreibung
		G1/8	G1/4	
M		■	■	5/2 Wege-Magnetventil
V		■	■	5/2 Wege-Magnetventil mit Steuerhilfsluft
L		■	■	5/2 Wege-Magnetventil mit Luftfeder
P		■	■	5/2 Wege-Magnetventil mit Luftfeder und Steuerhilfsluft
J		■	■	5/2 Wege-Magnet-Impulsventil
K		■	■	5/2 Wege-Magnet-Impulsventil mit Steuerhilfsluft
G		■	■	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung geschlossen
O		■	■	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung geschlossen mit Steuerhilfsluft
E		■	■	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung entlüftet
F		■	■	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung entlüftet mit Steuerhilfsluft
B		■	■	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung belüftet
C		■	■	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung belüftet mit Steuerhilfsluft

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale – Montage

FESTO

Wandmontage Ventilinsel

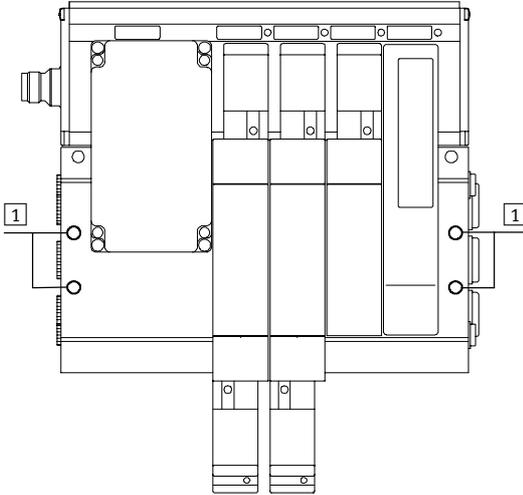

- 1 Montage-Durchgangsbohrungen für M6-Sechskantschrauben

Zur Befestigung der Ventil-/Installationsinsel befinden sich 4 Durchgangsbohrungen am rechten und linken Rand (1) des Anschlussblocks.


- Vier Bohrungen in der Montagefläche vornehmen.
- Installationsinsel mit Schrauben M6x60 auf der Montagefläche befestigen.

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale – Anzeigen und Bedienen


Bedien- und Anzeigeelemente

Ventilinsel

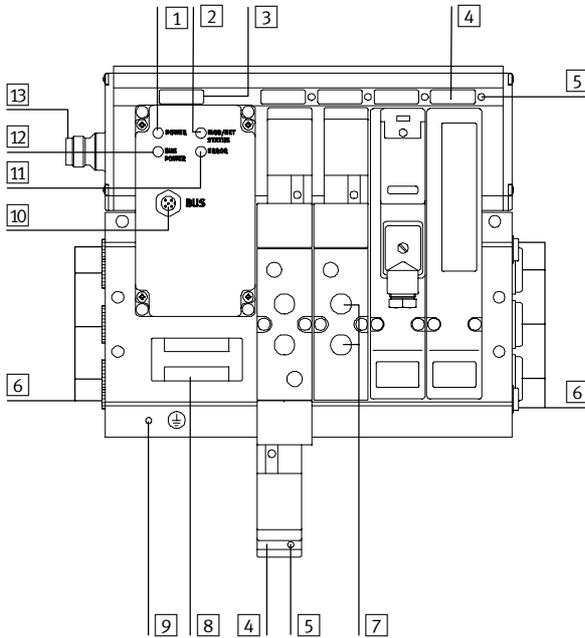

- 1 Grüne LED (POWER)
- 2 LED busspezifisch
- 3 Beschriftungsfeld Ventilinsel
- 4 Beschriftungsfeld Ventilplatz (je Ventilmagnetspule)
- 5 Gelbe LED (je Ventilmagnetspule)
- 6 Sammelleitungsanschlüsse
- 7 Arbeitsleistungsanschlüsse (je Ventil)
- 8 Typenschild
- 9 Erdungsanschluss (M4-Gewinde)
- 10 Feldbusschnittstelle
- 11 LED busspezifisch
- 12 LED busspezifisch
- 13 Betriebsspannungsanschluss

Installationsinsel

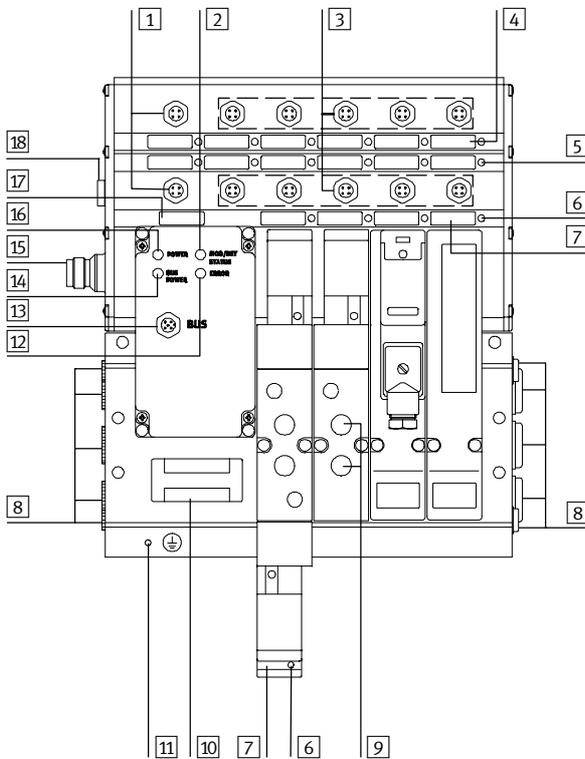

- 1 Anschlüsse für Zusatzausgänge
- 2 LED busspezifisch
- 3 Anschlüsse für Eingänge (z. B. Sensoren)
- 4 Beschriftungsfeld Eingänge bzw. Zusatzausgänge (je Anschluss)
- 5 Gelbe bzw. grüne LED (je Eingang bzw. Zusatzausgang)
- 6 Gelbe LED (je Ventilmagnetspule)
- 7 Beschriftungsfeld Ventilplatz (je Ventilmagnetspule)
- 8 Sammelleitungsanschlüsse
- 9 Arbeitsleistungsanschlüsse (je Ventil)
- 10 Typenschild
- 11 Erdungsanschluss (M4-Gewinde)
- 12 LED busspezifisch
- 13 Feldbusschnittstelle
- 14 LED busspezifisch
- 15 Betriebsspannungsanschluss
- 16 Grüne LED (Power)
- 17 Beschriftungsfeld Installationsinsel
- 18 Sammelsicherung für Eingänge


Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale – Anzeigen und Bedienen


FESTO

Handhilfsbetätigung (HHB)

HHB mit automatischer Rückstellung (tastend)




- 1 Stößel der HHB mit Stift oder Schraubendreher hineindrücken.
→ Ventil bzw. Prozesseinheit ist in Schaltstellung.




- 2 Stift oder Schraubendreher entfernen.
Federkraft drückt den Stößel der HHB zurück.
→ Ventil bzw. Prozesseinheit kehrt in Grundstellung zurück.

HHB mit Arretierung (rastend)



- 1 Stößel der HHB mit Stift oder Schraubendreher hineindrücken bis das Ventil schaltet und anschließend nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen.
→ Ventil bzw. Prozesseinheit bleibt in Schaltstellung.



- 2 Stößel mit Stift oder Schraubendreher hineindrücken und nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen. Stift oder Schraubendreher entfernen.
Federkraft drückt den Stößel der HHB zurück.
→ Ventil bzw. Prozesseinheit kehrt in Grundstellung zurück.

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000


Merkmale – Elektrik

FESTO

Pinbelegung

Sensoreingänge PNP (Eingangs bzw. Sensoranschluss)

Buchsen (PNP) Typ 02

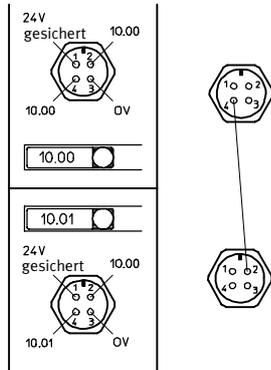

Am unteren Stecker sind zwei Eingänge (z. B. I0.00 und I0.01) verfügbar, dadurch:


- Leitungsersparnis (z. B. mittels DUO-Kabel)

- Anschluss von Wechsler oder Umschalter möglich

Nutzen Sie den unteren Stecker für zwei Eingänge, muss der obere Stecker ungenutzt bleiben.

Zusatzausgänge

Buchsen (PNP)



Netzanschluss (nur bei Feldbusknoten und Steuerblöcken)



Pin1: 24 V Versorgung
Elektronik + Sensoren
Toleranz: $\pm 25\%$

Pin2: 24 V Versorgung
Ausgänge
Toleranz: $\pm 10\%$

Pin3: 0 V


Pin4: Erdungsanschluss

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale – Elektrik



Multipolstecker Ventilinsel

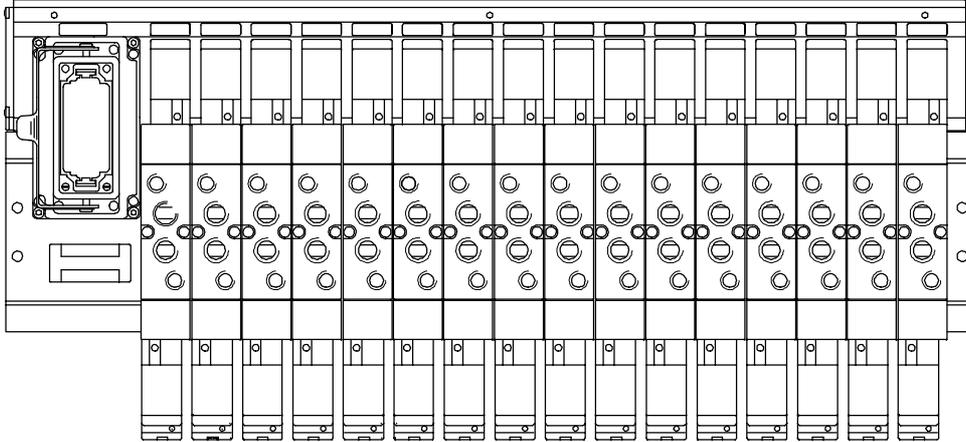

Pinbelegung Multipolstecker Ventilinsel

Steckeransicht (Draufsicht)		A	B	C	D	Bemerkung
Multipolanschluss 25-polig						
	1	0.00		1.00		max. 12 Ventilplätze 25-poliger Multipolstecker nach DIN 43 652 Anschlusskabel 12 x 0,75 mm ² (4) 15 x 0,75 mm ² (6) 18 x 0,75 mm ² (8) 25 x 0,75 mm ² (10/12)
	2	0.01	0.09	1.01		
	3	0.02	0.10	1.02		
	4	0.03	0.11	1.03		
	5	0.04	0.12	1.04		
	6	0.05	0.13	1.05		
	7	0.06	0.14	1.06		
	8	0.07	0.15	1.07		
	9	0.08		1) ¹⁾		
	Ausgang (Magnetventil-Position)					
Multipolanschluss 40-polig						
	1	0.00	0.10	1.04	1.14	14 ... 16 Ventilplätze 40-poliger Multipolstecker nach DIN 43 652 Anschlusskabel 41 x 0,75 mm ²
	2	0.01	0.11	1.05	1.15	
	3	0.02	0.12	1.06	–	
	4	0.03	0.13	1.07	–	
	5	0.04	0.14	1.08	–	
	6	0.05	0.15	1.09	–	
	7	0.06	1.00	1.10	–	
	8	0.07	1.01	1.11	–	
	9	0.08	1.02	1.12	1) ¹⁾	
	10	0.09	1.03	1.13	1) ¹⁾	
Ausgang (Magnetventil-Position)						


1) Rückleitung (Ausgang)

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale – Elektrik



Multipolstecker Installationsinsel

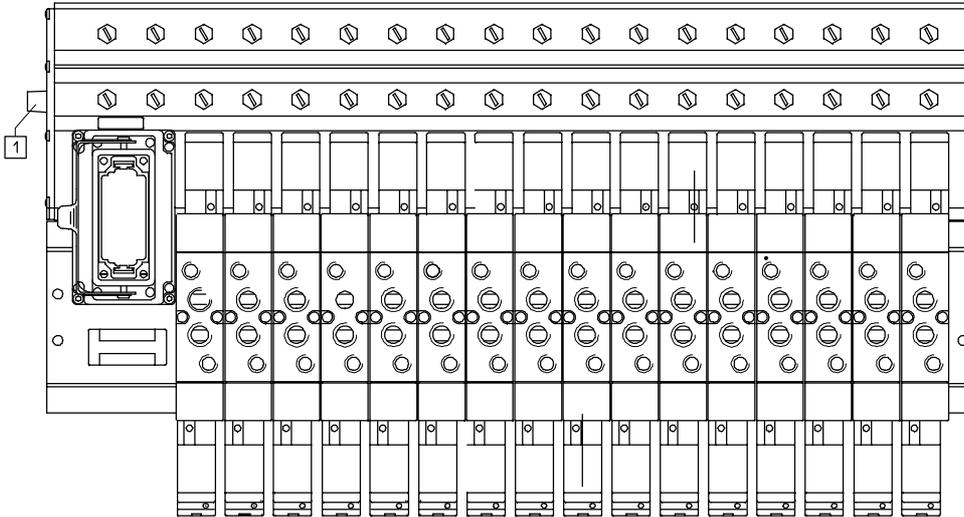

1 Sicherung T3A/250 V

Pinbelegung Multipolstecker Installationsinsel						
Steckeransicht (Draufsicht)		A	B	C	D	Bemerkung
Multipolanschluss 25-polig						
	1	00.00		I0.06		max. 4 Ventilplätze 25-poliger Multipolstecker nach DIN 43 652 Anschlusskabel 24 x 0,75 mm ²
	2	00.01	00.09	I0.07		
	3	00.02	I0.10	I0.08		
	4	00.03	I0.11	I0.09		
	5	00.04	I0.12	–		
	6	00.05	I0.13	–		
	7	00.06	I0.14	24 V		
	8	00.07	I0.15	0 V		
	9	00.08		1)		
	Ausgang (Magnetventil-Position)		Eingang			
Multipolanschluss 40-polig						
	1	00.00	00.10	I0.00	I0.10	6 bis 8 Ventilplätze 40-poliger Multipolstecker Anschlusskabel 41 x 0,75 mm ²
	2	00.01	00.11	I0.01	I0.11	
	3	00.02	00.12	I0.02	I0.12	
	4	00.03	00.13	I0.03	I0.13	
	5	00.04	00.14	I0.04	I0.14	
	6	00.05	00.15	I0.05	I0.15	
	7	00.06	01.00	I0.06	I1.00	
	8	00.07	01.01	I0.07	I1.01	
	9	00.08	–	I0.08	24 V	
	10	00.09	COMMON	I0.09	0 V	
Ausgang (Magnetventil-Position)		Eingang				

1) Rückleitung (Ausgang)
24 V, 0 V Versorgung (Input, Absicherung T 3,15 A)

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Merkmale – Elektrik

Pinbelegung Multipolstecker Installationsinsel								
Steckeransicht (Draufsicht)		1-12	13-24	25-36	37-48	49-60	61-72	Bemerkung
Multipolanschluss 72-polig								
	1	00.00	00.12	01.08	10.00	10.12	11.08	10 bis 16 Ventilplätze 72-poliger Multipolstecker Anschlusskabel 50 x 0,75 mm ² (10) 65 x 0,75 mm ² (12/14) 80 x 0,75 mm ² (16)
	2	00.01	00.13	01.09	10.01	10.13	11.09	
	3	00.02	00.14	01.10	10.02	10.14	11.10	
	4	00.03	00.15	01.11	10.03	10.15	11.11	
	5	00.04	01.00	01.12	10.04	11.00	11.12	
	6	00.05	01.01	01.13	10.05	11.01	11.13	
	7	00.06	01.02	01.14	10.06	11.02	11.14	
	8	00.07	01.03	01.15	10.07	11.013.0	11.15	
	9	00.08	01.04	02.00	10.08	11.04	12.00	
	10	00.09	01.05	02.01	10.09	11.05	12.01	
	11	00.10	01.06	¹⁾	10.10	11.06	24 V	
	12	00.11	01.07	¹⁾	10.11	11.07	0 V	
Ausgang (Magnetventil-Position)				Eingang				

1) Rückleitung (Ausgang)
24 V, 0 V Versorgung (Input, Absicherung T 3,15 A)

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Datenblatt

-  Durchfluss bis

G $\frac{1}{8}$:	750 l/min
	1000 l/min
G $\frac{1}{4}$	1300 l/min
	1600 l/min

-  - Reparaturservice

-  - Breite der Ventile

G $\frac{1}{8}$	26 mm
G $\frac{1}{4}$	32 mm

-  - Spannung

	24 V DC
--	---------



Allgemeine Technische Daten		
Ventilinsel	Anschlussgröße G $\frac{1}{8}$	
	Anschlussgröße G $\frac{1}{4}$	
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil (5/2-Wegeventile MVH und MVH-S), alle anderen Kolbenschieber	
Baubreite [mm]	26	32
Schmierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sitzventil: Lebensdauerschmierung (LABS frei) ■ Kolbenschieberventil: Lebensdauerschmierung (LABS kritisch) 	
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen am Anschlussblock	
Einbaulage	beliebig	
Handhilfsbetätigung	tastend, rastend	
Pneumatische Anschlüsse		
Anschluss Einspeisung	1 G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
Anschluss Entlüftung	3/5 G $\frac{3}{8}$	G $\frac{1}{2}$
Arbeitsanschlüsse	2/4 G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$
Anschluss Steuerluft	12/14 G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$
Anschluss Steuerabluft	82/84 G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$

Nennweite [mm]								
Ventile	MVH	MVH-S	MVH-L	MVH-L-S	JMVH	JMVH-S	MVH-5/3	MVH-5/3-S
Anschlussgröße G $\frac{1}{8}$	5		8					
Anschlussgröße G $\frac{1}{4}$	7		10					

Betriebsdruck [bar]								
Ventile	MVH	MVH-S	MVH-L	MVH-L-S	JMVH	JMVH-S	MVH-5/3	MVH-5/3-S
	2 ... 10	0 ... 10	3 ... 10	-0,9 ... +10	2 ... 10	-0,9 ... +10	3 ... 10	-0,9 ... +10

Steuerdruck [bar]								
Ventile	MVH	MVH-S	MVH-L	MVH-L-S	JMVH	JMVH-S	MVH-5/3	MVH-5/3-S
Anschlussgröße G $\frac{1}{8}$	-	2 ... 10	-	3 ... 10	-	2 ... 10	-	3 ... 10
Anschlussgröße G $\frac{1}{4}$	-	1,5 ... 10	-	3 ... 10	-	2 ... 10	-	3 ... 10

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000



Datenblatt

Ventilschaltzeiten [ms]									
Ventile		MVH	MVH-S	MVH-L	MVH-L-S	JMVH	JMVH-S	MVH-5/3	MVH-5/3-S
Schaltzeiten (G $\frac{1}{8}$)	ein	20	20	31	31	–	–	30	30
	aus	36	36	18	18	–	–	26	26
	um	–	–	–	–	18	18	–	–
Schaltzeiten (G $\frac{1}{4}$)	ein	15	15	28	28	–	–	32	32
	aus	36	36	37	37	–	–	28	28
	um	–	–	–	–	16	16	–	–

Betriebs- und Umweltbedingungen									
Ventile		MVH	MVH-S	MVH-L	MVH-L-S	JMVH	JMVH-S	MVH-5/3	MVH-5/3-S
Betriebsmedium		gefilterte Druckluft geölt oder ungeölt							
Filterfeinheit	[μ m]	40							
Umgebungstemperatur	[°C]	–5 ... +50							

Elektrische Daten									
Ventile		MVH	MVH-S	MVH-L	MVH-L-S	JMVH	JMVH-S	MVH-5/3	MVH-5/3-S
Elektromagnetische Verträglichkeit der Ventilinsel		Störaussendung geprüft nach EN 61 000-6-4, „Störaussendung im Industriebereich“ Störfestigkeit geprüft nach EN 61 000-6-2, „Störfestigkeit im Industriebereich“							
Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutz gegen direktes und indirektes Berühren nach EN 60204-1/IEC 204)		durch PELV-Netzteil							
Betriebsspannung	[V]	24 DC (\pm 10%)							
Restwelligkeit	[Vss]	4							
Elektrische Leistungsaufnahme je Ventilmagnet	[W]	2,9							
Einschaltdauer ED		100%							
Schutzart nach EN 60 529		IP65 (im montiertem Zustand)							
Sensoreingänge und Zusatzeingänge		0 ... 30 V DC, positive Logik (PNP), EIN: 12,5 V, AUS: 7 V Ansprechverzögerung: typ. 5 ms, Stromaufnahme typ. 9 mA							
Zusatzausgänge		24 V DC, 0,5 A, positive Logik (PNP) kurzschlussfest, Auslösestrom max. 1 A, Ansprechzeit max. 1 ms							
Schwingungs-Festigkeit		nach DIN/IEC 68/EN 60 068, Teil 2-6 0,35 mm bei 10 ... 58 Hz, 5 g bei 60 ... 150 Hz							
Schock-Festigkeit		nach DIN/IEC 68/EN 60 068, Teil 2-27 +/-30 g bei 11 ms, 15 Zyklen							
Dauerschock-Festigkeit		nach DIN/IEC 68/EN 60 068, Teil 2-29 +/-15 g bei 6 ms, 1000 Zyklen							

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

FESTO

Datenblatt

Elektrische Daten Relaisplatte		
Relaisplatte IRP1-02-.../IRP2-02-...	Schließer	Relais wie Ventil angesteuert
■ max. Schaltspannung	250 V AC/125 V AC	
■ max. Schalt- / Trägerstrom	2 A	
■ min. zulässige Last	5 V DC, 10 mA	
■ Zulässige elektrische Belastung	Widerstandslast ($\cos\varphi = 1$, L/R = 0 ms)	Induktive Last ($\cos\varphi = 0,4$; L/R = 7 ms)
■ Nennlast	250 V AC, 2 A	250 V AC, 1 A
	30 V DC, 2 A	30 V DC, 1 A
■ Max. Schaltleistung	500 VA, 60 W	250 VA, 30 W

Werkstoffe								
Ventile	MVH	MVH-S	MVH-L	MVH-L-S	JMVH	JMVH-S	MVH-5/3	MVH-5/3-S
Gehäuse, Deckel	Alu-Druckguss							
Dichtungen	PU, Nitrilkautschuk (NBR)							

Nenndurchfluss [l/min]								
Ventile	MVH	MVH-S	MVH-L	MVH-L-S	JMVH	JMVH-S	MVH-5/3	MVH-5/3-S
Anschlussgröße G $\frac{1}{8}$	750		1000					
Anschlussgröße G $\frac{1}{4}$	1300		1600					

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festtraster

2.3

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com/de/engineering

ohne Eingänge

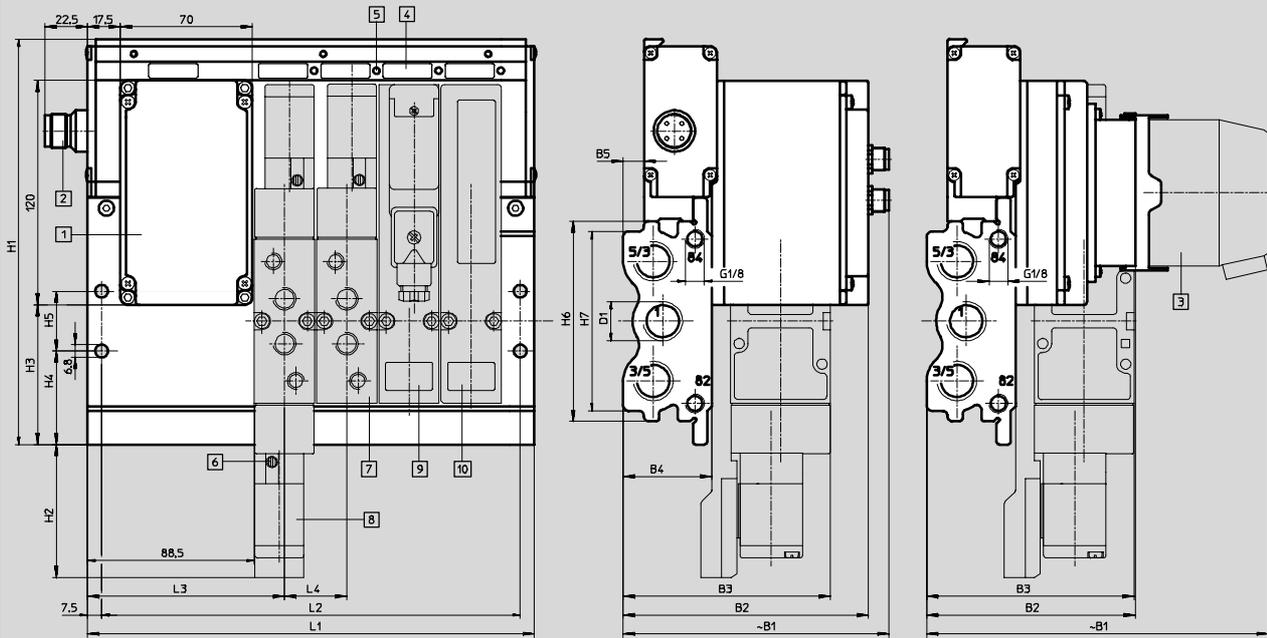

- | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 Feldbus-Knoten, Steuerblock oder Multipol-Knoten | 3 Multipol-Steckdose bei VIMP | 6 Handhilfsbetätigung, drückend | 8 Magnet-Impulsventil bzw. 5/3-Wegeventil |
| 2 Netzanschluss bei VIFB, VISB | 4 Beschriftungsfeld | 7 Magnetventil | 9 Relaisplatte |
| | 5 LED-Anzeige, gelb | | 10 Abdeckplatte |

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Datenblatt

Typ	B1~	B2	B3	B4	B5	D1	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2	L3	L4	L5
VIFB-02-1/8-4	140	128,8	102,5	45,5	8,4	G3/8	205	70,5	62,6	46,2	27,5	95	75	213	198	101,5	27	5
VIMP-02-1/8-4	180	109,2																
VIFB-02-1/8-6	140	128,5												267	252			
VIMP-02-1/8-6	180	109,2																
VIFB-02-1/8-8	140	128,5												321	306			
VIMP-02-1/8-8	180	109,2																
VIFB-02-1/8-10	140	128,5												375	360			
VIMP-02-1/8-10	180	109,2																
VIFB-02-1/8-12	140	128,5												429	414			
VIMP-02-1/8-12	180	109,2																
VIFB-02-1/8-14	140	128,5												483	468			
VIMP-02-1/8-14	180	109,2																
VIFB-02-1/8-16	140	128,5												537	522			
VIMP-02-1/8-16	180	109,2																
VIFB-02-1/4-4	141	130	110	47	11,1	G1/2	217	71	75	50	32	107	96	237	222	104,5	33	6
VIMP-02-1/4-4	182	110,7																
VIFB-02-1/4-6	141	130												303	288			
VIMP-02-1/4-6	182	110,7																
VIFB-02-1/4-8	141	130												369	354			
VIMP-02-1/4-8	182	110,7																
VIFB-02-1/4-10	141	130												435	420			
VIMP-02-1/4-10	182	110,7																
VIFB-02-1/4-12	141	130												501	486			
VIMP-02-1/4-12	182	110,7																
VIFB-02-1/4-14	141	130												567	552			
VIMP-02-1/4-14	182	110,7																
VIFB-02-1/4-16	141	130												633	618			
VIMP-02-1/4-16	182	110,7																

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000


Datenblatt

FESTO

Abmessungen

mit Eingängen

Download CAD-Daten → www.festo.com/de/engineering

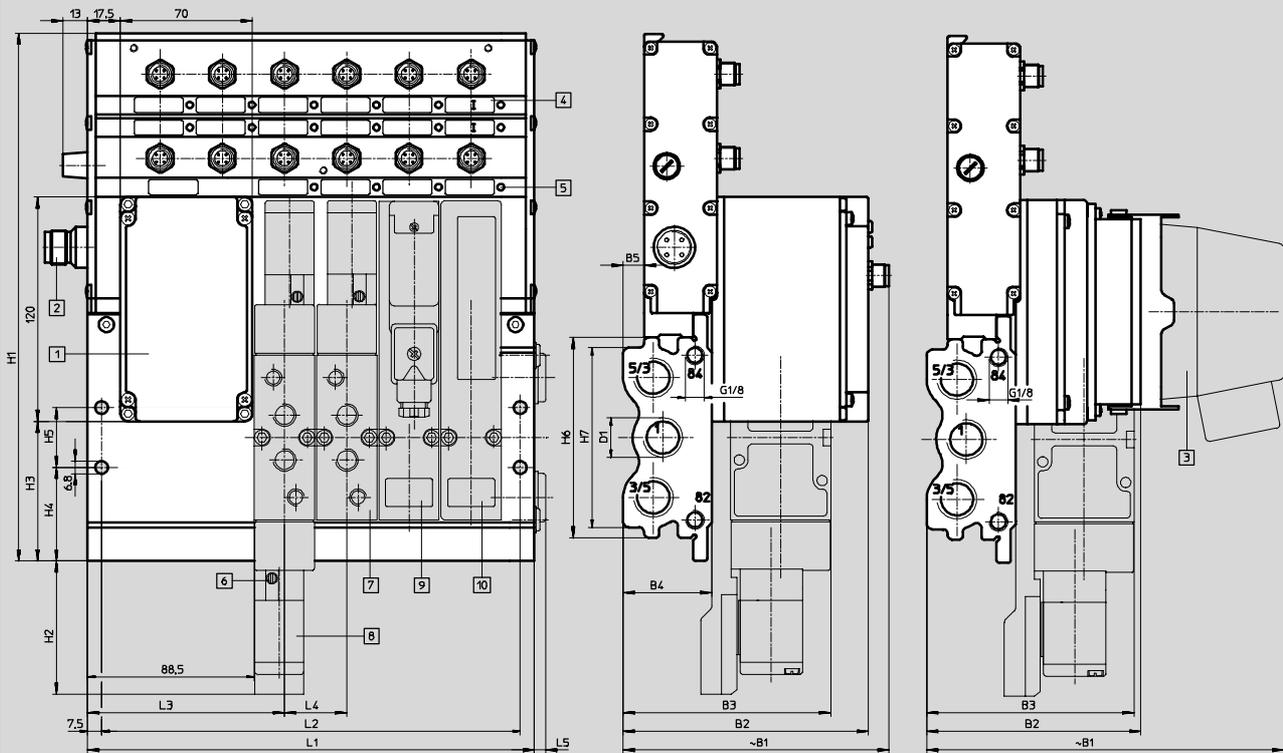

- | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 Feldbus-Knoten, Steuerblock oder Multipol-Knoten | 3 Multipol-Steckdose bei IIMP | 6 Handhilfsbetätigung, drückend | 8 Magnet-Impulsventil bzw. 5/3-Wegeventil |
| 2 Netzanschluss bei IIFB, IISB | 4 Beschriftungsfeld | 7 Magnetventil | 9 Relaisplatte |
| | 5 LED-Anzeige, gelb | | 10 Abdeckplatte |

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Datenblatt

Typ	B1~	B2	B3	B4	B5	D1	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2	L3	L4	L5														
IIFB-02-1/8-4	140	128,8	102,5	45,5	8,4	G3/8	270,5	70,5	62,6	46,2	27,5	95	75	213	198	101,5	27	5														
IIMP-02-1/8-4	188	112																														
IIFB-02-1/8-6	140	128,5												267	252																	
IIMP-02-1/8-6	188	112																														
IIFB-02-1/8-8	140	128,5												321	306																	
IIMP-02-1/8-8	188	112																														
IIFB-02-1/8-10	140	128,5												375	360																	
IIMP-02-1/8-10	188	112																														
IIFB-02-1/8-12	140	128,5												429	414																	
IIMP-02-1/8-12	188	112																														
IIFB-02-1/8-14	140	128,5												483	468																	
IIMP-02-1/8-14	188	112																														
IIFB-02-1/8-16	140	128,5												537	522																	
IIMP-02-1/8-16	188	112																														
IIFB-02-1/4-4	141	130												110	47				11,1	G1/2	282,5	71	75	50	32	107	96	237	222	104,5	33	6
IIMP-02-1/4-4	190	113,5																														
IIFB-02-1/4-6	141	130	303	288																												
IIMP-02-1/4-6	190	113,5																														
IIFB-02-1/4-8	141	130	369	354																												
IIMP-02-1/4-8	190	113,5																														
IIFB-02-1/4-10	141	130	435	420																												
IIMP-02-1/4-10	190	113,5																														
IIFB-02-1/4-12	141	130	501	486																												
IIMP-02-1/4-12	190	113,5																														
IIFB-02-1/4-14	141	130	567	552																												
IIMP-02-1/4-14	190	113,5																														
IIFB-02-1/4-16 ¹⁾	141	130	633	618																												
IIMP-02-1/4-16	190	113,5																														

1) 16 Ventilplätze nicht möglich bei Feldbusanschluss, jedoch bei Steuerblock SB-...

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP-02, Tiger 2000

Bestellhinweise

Hinweise zum Bestellsystem

Grunddaten

Eine Ventilinsel Typ 02 bestellen Sie mit einem Bestellcode (auch Identcode genannt). Wählen Sie zunächst zwischen einer reinen Ventilinsel (ohne Sensoreingänge) oder der Installationsinsel mit Sensoreingängen (VI oder II). Wählen Sie danach die gewünschte Anschlussart am Knoten der Ventilinsel aus (MP, FB oder SB). Wählen Sie dann die gewünschte Anschlussgröße der Ventile (G $\frac{1}{8}$ oder G $\frac{1}{4}$)

Mit diesen Angaben erhalten Sie die genauen Grunddaten für den Bestellcode der Ventilinsel, also z. B.:

- VIMP-02- $\frac{1}{8}$ -...
- VIFB-02- $\frac{1}{4}$ -...
- IIFB-02- $\frac{1}{4}$ -...
- IISB-02- $\frac{1}{4}$ -...

Als nächstes entscheiden Sie, wieviel Ventilplätze Sie benötigen.

■ Eine Ventilinsel Typ 02 besteht aus mindestens vier Ventilplätzen und kann bei der Bestellung in Zweier-Schritten erweitert werden. Sie können auch Reserveplätze für spätere Erweiterungen vorsehen und zunächst mit preisgünstigen Abdeckplatten verschließen.

Danach wählen Sie den Knoten aus, mit dem Sie Ihre Ventilinsel bestücken möchten. Speziell bei Feldbussen und Steuerblöcken gibt es mehrere Varianten.

Mit diesen Angaben erweitert sich Ihr Bestellcode aus dem Beispiel wie folgt:

- VIMP-02- $\frac{1}{8}$ -6-MP1-...
- VIFB-02- $\frac{1}{4}$ -10-FB6-...
- IIFB-02- $\frac{1}{4}$ -16-SF3-...
- IISB-02- $\frac{1}{4}$ -...

Als nächstes legen Sie fest, auf welchem Ventilplatz welches Ventil montiert werden soll (oder Relais, Abdeckplatte). Beachten Sie, dass jede Ventilinsel mit bis zu 16 Ventilplätzen bestückt sein kann, jedoch bei einer Installationsinsel mit Sensoreingängen in Verbindung mit Feldbusanschluss lediglich 14 Ventilplätze möglich sind. Tragen Sie die Kennbuchstaben entsprechend ein.

Zubehör

Im Anschluss daran können Sie das benötigte Zubehör bestellen, wie z. B.

- Trennstopfen für zwei getrennte Druckzonen
- Stecker für Sensoren
- Spezielle DUO-Kabel für zwei Sensoren an einem Stecker
- Dosen für den Betriebsspannungsanschluss, den Feldbusanschluss, die Programmierschnittstelle am Steuerblock oder die Zusatzausgänge.

Beachten Sie: Dass Sie bei den Feldbusanschlüssen und an den Steuerblöcken das korrekte Stecker-Zubehör bestellen.

Für Zubehör gilt: Mehrere gleiche Teile können auch zusammengefasst werden und mit einer vorangestellten Ziffer bestellt werden, also z. B. „4S“ statt „SSSS“.

Zu jeder Ventilinsel wird grundsätzlich ein umfassendes, benutzerfreundliches Handbuch mitgeliefert. Wenn die entsprechenden Handbücher bereits vorhanden sind, können weitere im Bestellcode ausgewählt werden (Code „B“ hinzufügen). Zusätzlich benötigte Handbücher, ggf. auch in anderen Sprachen, können auch einzeln bestellt werden. Fremdsprachen auf Anfrage.


Unabhängig vom Bestellcode können Sie auch Einzelteile zum Nachrüsten oder Ergänzen über eine Teilenummer bestellen. Verwenden Sie dazu die bebilderte Übersichtsliste im Anschluss an die Ausführungen zur Identcode-Bestellung.

Vollständige Bestellbeispiele:

VIMP-02- $\frac{1}{8}$ -6-MP1-JJMMMA-C

VIFB-02- $\frac{1}{4}$ -FB6-10-JJMMMAQQQQ-CMB

IIFB-02- $\frac{1}{4}$ -16-SF3-JJJMMMMMMQQQQ-M4S16J

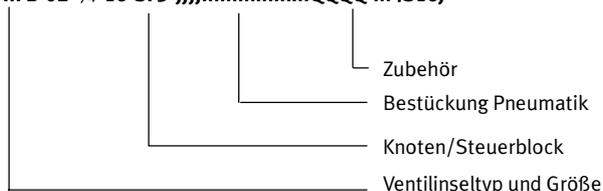

Ventilinsel Typ 02 VIMP-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Multipol



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 386	VIMP	02	1/8	16	MP1
18 385				14	
18 384				12	
18 565				10	
18 564				8	
18 563				6	
18 562				4	
Bestellbeispiel					
18 565	VIMP	- 02	- 1/8	- 10	- MP1
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle									Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 386	18 385	18 384	18 565	18 564	18 563	18 562			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02								VIMP	VIMP
	3	Baugröße	Größe 02								-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/8}								-1/8	-1/8
	5	Anzahl Ventilplätze	16	14	12	10	8	6	4		-...	
↓	6	Elektrischer Anschluss	Multipol								-MP1	-MP1

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

	VIMP	-	02	-	1/8	-		-	MP1
1	2		3		4		5		6

Ventilinsel Typ 02 VIMP-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Multipol



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- **M** **B** **E** **M** **M** **V** **L** **F** **Q** **A** +

7

O Optionen

Zubehör Pneumatik

D, H

Zubehör Elektrik

Y, W

+ **D** **W**
8

Bestelltabelle

Baukasten-Nr.	18 386	18 385	18 384	18 565	18 564	18 563	18 562	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
↓ M 7 Bestückung der Ventilinsel									-	-
	5/2-Wegeventil, monostabil								M	Auswahl der Bestückung der Ventilplätze in Bestellcode eintragen
	5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft								V	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder								L	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft								P	
	5/2-Wege-Impulsventil								J	
	5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft								K	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen								G	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet								B	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet								E	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft								O	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft								C	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft								F	
	Abdeckplatte für Reserveplatz								A	
Relaisplatte 1fach								R		
Relaisplatte 2fach								Q		
O 8 Zubehör									+	+
	Zubehör Pneumatik									
	Verschlussstopfen 1 Position								D	
	Verschlussstopfen 2 Positionen								H	
Zubehör Elektrik										
Multipolsteckdose (Kontakte 1,5 mm ²)								Y		
Multipolsteckdose (Kontakte 0,75 mm ²)								W		

Übertrag Bestellcode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] + [] []

7

8

Ventilinsel Typ 02 VIMP-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Multipol



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 389	VIMP	02	1/4	16	MP1
18 388				14	
18 387				12	
18 569				10	
18 568				8	
18 567				6	
18 566				4	
Bestellbeispiel					
18 567	VIMP	- 02	- 1/4	- 6	- MP1
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle									Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 389	18 388	18 387	18 569	18 568	18 567	18 566			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02								VIMP	VIMP
	3	Baugröße	Größe 02								-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/4}								-1/4	-1/4
	5	Anzahl Ventilplätze	16	14	12	10	8	6	4		-...	
↓	6	Elektrischer Anschluss	Multipol								-MP1	-MP1

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

	VIMP	-	02	-	1/4	-		-	MP1
1	2		3		4		5		6

Ventilinsel Typ 02 VIFB-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 376	VIFB	02	1/8	16	FB5
18 381				14	FB6
18 380				12	FB8
18 553				10	F11
18 552				8	F13
18 551				6	
18 550				4	
Bestellbeispiel					
18 552	VIFB	- 02	- 1/8	- 8	- F13
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle									Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 376	18 381	18 380	18 553	18 552	18 551	18 550			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02								VIFB	VIFB
	3	Baugröße	Größe 02								-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/8}								-1/8	-1/8
	5	Anzahl Ventilplätze	16	14	12	10	8	6	4		-...	
	6	Elektrischer Anschluss	Festo FB, ABB (CS31), Moeller Suconet K								-FB5	
			Interbus								-FB6	
			Allen Bradley (1771 RIO)								-FB8	
			DeviceNet								-F11	
			Profibus DP, 12 MBd								-F13	

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festramer

2.3

Übertrag Bestellcode

	VIFB	-	02	-	1/8	-		-	
1	2		3		4		5		6

Ventilinsel Typ 02 VIFB-02, Tiger 2000, G $\frac{1}{8}$ – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- **B B E O M M M R** + **D H**

7

O Optionen

Zubehör Pneumatik	Zubehör Elektrik	Anwenderdokumentation
-------------------	------------------	-----------------------

D, H N, M, I, 2Z, 2T, 2U, 2E, 2F, V B

+ **D H** **2Z** **B**

8

Bestelltabelle

Baukasten-Nr.	18 376	18 381	18 380	18 553	18 552	18 551	18 550	Bedingungen	Code	Eintrag Code
↓										
M 7	Bestückung der Ventilinsel								-	-
	5/2-Wegeventil, monostabil								M	Auswahl der Bestückung der Ventilplätze in Bestellcode eintragen
	5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft								V	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder								L	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft								P	
	5/2-Wege-Impulsventil								J	
	5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft								K	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen								G	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet								B	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet								E	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft								O	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft								C	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft								F	
	Abdeckplatte für Reserveplatz								A	
	Relaisplatte 1fach								R	
	Relaisplatte 2fach								Q	
O 8	Zubehör								+	+
	Zubehör Pneumatik									
	Verschlussstopfen 1 Position								D	
	Verschlussstopfen 2 Positionen								H	
	Zubehör Elektrik									
	Netzanschluss-Dose gerade (für 1,5 mm ²)								N	
	Netzanschluss-Dose gerade (für 2,5 mm ²)								M	
	Netzanschluss-Dose gewinkelt (für 1,5 mm ²)								I	
	2 Anschlussdosen, gerade, Pg 7								2Z	
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9								2T	
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 13,5								2U	
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 7								2E	
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9								2F	
	Sub-D Feldbusstecker für Profibus DP								V	
	Anwenderdokumentation								B	
	ausdrücklicher Verzicht auf die Anwenderdokumentation									

Übertrag Bestellcode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- **B B E O M M M R** + **D H**

7

8

Ventilinsel Typ 02 VIFB-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 377	VIFB	02	1/4	16	FB5
18 383				14	FB6
18 382				12	FB8
18 557				10	F11
18 556				8	F13
18 555				6	
18 554				4	
Bestellbeispiel					
18 377	VIFB	- 02	- 1/4	- 16	- FB8
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle									Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 377	18 383	18 382	18 557	18 556	18 555	18 554			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02								VIFB	VIFB
	3	Baugröße	Größe 02								-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/4}								-1/4	-1/4
	5	Anzahl Ventilplätze	16	14	12	10	8	6	4		-...	
	6	Elektrischer Anschluss	Festo FB, ABB (CS31), Moeller Suconet K								-FB5	
			Interbus								-FB6	
			Allen Bradley (1771 RIO)								-FB8	
			DeviceNet								-F11	
			Profibus DP, 12 MBd								-F13	

Ventilinsel für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

	VIFB	-	02	-	1/4	-		-	
1	2		3		4		5		6

Ventilinsel Typ 02 VIFB-02, Tiger 2000, G¹/₄ – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- **M M O C V L J M M K P M M M M M** +

7

O Optionen

Zubehör Pneumatik	Zubehör Elektrik	Anwenderdokumentation
-------------------	------------------	-----------------------

D, H N, M, I, 2Z, 2T, 2U, 2E, 2F, V B

D H 2U + **8**

Bestelltabelle

Baukasten-Nr.	18 377	18 383	18 382	18 557	18 556	18 555	18 554	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M 7 Bestückung der Ventilinsel									-	-
	5/2-Wegeventil, monostabil								M	Auswahl der Bestückung der Ventilplätze in Bestellcode eintragen
	5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft								V	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder								L	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft								P	
	5/2-Wege-Impulsventil								J	
	5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft								K	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen								G	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet								B	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet								E	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft								O	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft								C	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft								F	
	Abdeckplatte für Reserveplatz								A	
Relaisplatte 1fach								R		
Relaisplatte 2fach								Q		
O 8 Zubehör									+	+
	Zubehör Pneumatik									
	Verschlussstopfen 1 Position								D	
	Verschlussstopfen 2 Positionen								H	
	Zubehör Elektrik									
	Netzanschluss-Dose gerade (für 1,5 mm ²)								N	
	Netzanschluss-Dose gerade (für 2,5 mm ²)								M	
	Netzanschluss-Dose gewinkelt (für 1,5 mm ²)								I	
	2 Anschlussdosen, gerade, Pg 7								2Z	
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9								2T	
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 13,5								2U	
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 7								2E	
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9								2F	
	Sub-D Feldbusstecker für Profibus DP								V	
Anwenderdokumentation									B	
ausdrücklicher Verzicht auf die Anwenderdokumentation										

Übertrag Bestellcode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- +

7

8

Ventilinsel Typ 02 IIMP-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Multipol



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 870	IIMP	02	1/8	16	MP1
18 869				14	
18 868				12	
18 867				10	
18 866				8	
18 865				6	
18 864	4				
Bestellbeispiel					
18 864	IIMP	- 02	- 1/8	- 4	- MP1
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle									Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 870	18 869	18 868	18 867	18 866	18 865	18 864			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02								IIMP	IIMP
	3	Baugröße	Größe 02								-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/8}								-1/8	-1/8
	5	Anzahl Ventilplätze	16	14	12	10	8	6	4		-...	
↓	6	Elektrischer Anschluss	Multipol								-MP1	-MP1

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

1	2	3	4	5	6
	IIMP	- 02	- 1/8		- MP1

Ventilinsel Typ 02 IIMP-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Multipol



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- **M** **M** **M** **M** +

7

O Optionen

Zubehör Pneumatik

D, H

Zubehör Elektrik

Y, W, ...S, ...J,
...K, ...L, ...P, ...Q

+ **H** **5K**
8

Bestelltable

Baukasten-Nr.	18 870	18 869	18 868	18 867	18 866	18 865	18 864	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
M 7 Bestückung der Ventilinsel									-	-	
	5/2-Wegeventil, monostabil								M	Auswahl der Bestückung der Ventilplätze in Bestellcode eintragen	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft								V		
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder								L		
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft								P		
	5/2-Wege-Impulsventil								J		
	5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft								K		
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen								G		
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet								B		
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet								E		
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft								O		
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft								C		
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft								F		
	Abdeckplatte für Reserveplatz								A		
Relaisplatte 1fach								R			
Relaisplatte 2fach								Q			
O 8 Zubehör									+	+	
	Zubehör Pneumatik	Verschlussstopfen 1 Position								D	
		Verschlussstopfen 2 Positionen								H	
	Zubehör Elektrik	Multipolsteckdose (Kontakte 1,5 mm ²)								Y	
		Multipolsteckdose (Kontakte 0,75 mm ²)								W	
		Sensorstecker gerade, M12, Pg 7; 1 ... 99								...S	
		Duo-Kabel, 2x gerade Dose; 1 ... 99								...J	
		Duo-Kabel, 2x gerade/gewinkelte Dose; 1 ... 99								...K	
		Duo-Kabel, 2x gewinkelte Dose; 1 ... 99								...L	
		Verlängerungskabel 4-polig, 2,5 m; 1 ... 99								...P	
Verlängerungskabel 4-polig, 5 m; 1 ... 99								...Q			

Übertrag Bestellcode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- **M** **M** **M** **M** + **H** **5K**
7 8

7

8

Ventilinsel Typ 02 IIMP-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Multipol



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 877	IIMP	02	1/4	16	MP1
18 876				14	
18 875				12	
18 874				10	
18 873				8	
18 872				6	
18 871	4				
Bestellbeispiel					
18 876	IIMP	- 02	- 1/4	- 14	- MP1
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle									Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 877	18 876	18 875	18 874	18 873	18 872	18 871			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02								IIMP	IIMP
	3	Baugröße	Größe 02								-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/4}								-1/4	-1/4
	5	Anzahl Ventilplätze	16	14	12	10	8	6	4		-...	
↓	6	Elektrischer Anschluss	Multipol								-MP1	

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

1	2	3	4	5	6
	IIMP	- 02	- 1/4		- MP1

Ventilinsel Typ 02 IIMP-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Multipol



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- L L M M B B M E E E M M O G +

7

O Optionen

Zubehör Pneumatik

D, H

Zubehör Elektrik

Y, W, ...S, ...J,
...K, ...L, ...P, ...Q

8

Bestelltable

Baukasten-Nr.	18 877	18 876	18 875	18 874	18 873	18 872	18 871	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
↓ M 7 Bestückung der Ventilinsel								-	-	-
	5/2-Wegeventil, monostabil							M	Auswahl	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft							V	der	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder							L	Bestück-	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft							P	kung der	
	5/2-Wege-Impulsventil							J	Ventil-	
	5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft							K	plätze in	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen							G	Bestell-	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet							B	code	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet							E	eintra-	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft							O	gen	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft							C		
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft							F		
	Abdeckplatte für Reserveplatz							A		
Relaisplatte 1fach							R			
Relaisplatte 2fach							Q			
O 8 Zubehör								+	+	
	Zubehör Pneumatik									
	Verschlussstopfen 1 Position							D		
	Verschlussstopfen 2 Positionen							H		
	Zubehör Elektrik									
	Multipolsteckdose (Kontakte 1,5 mm ²)							Y		
	Multipolsteckdose (Kontakte 0,75 mm ²)							W		
	Sensorstecker gerade, M12, Pg 7; 1 ... 99							...S		
	Duo-Kabel, 2x gerade Dose; 1 ... 99							...J		
	Duo-Kabel, 2x gerade/gewinkelte Dose; 1 ... 99							...K		
Duo-Kabel, 2x gewinkelte Dose; 1 ... 99							...L			
Verlängerungskabel 4-polig, 2,5 m; 1 ... 99							...P			
Verlängerungskabel 4-polig, 5 m; 1 ... 99							...Q			

Übertrag Bestellcode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] + [] [] [] [] [] [] [] []

7

8

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 855	IIFB	02	1/8	14	FB5
18 854				12	FB6
18 853				10	FB8
18 852				8	F11
18 851				6	F13
18 850				4	
Bestellbeispiel					
18 850	IIFB	- 02	- 1/8	- 4	- FB5
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle								Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 855	18 854	18 853	18 852	18 851	18 850			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02							IIFB	IIFB
	3	Baugröße	Größe 02							-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/8}							-1/8	-1/8
	5	Anzahl Ventilplätze	14	12	10	8	6	4		-...	
	6	Elektrischer Anschluss	Festo FB, ABB (CS31), Moeller Suconet K							-FB5	
			Interbus							-FB6	
			Allen Bradley (1771 RIO)							-FB8	
			DeviceNet							-F11	
			Profibus DP, 12 MBd							-F13	

Ventilinsel für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

	IIFB	-	02	-	1/8	-		-	
1	2		3		4		5		6

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-	G	B	E	O										
	7													

Bestelltable

Baukasten-Nr.	18 855	18 854	18 853	18 852	18 851	18 850	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code			
↓	Bestückung der Ventilinsel									-	-	
M	7	5/2-Wegeventil, monostabil							M	Auswahl der Bestük- kung der Ventil- plätze in Bestell- code eintra- gen		
		5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft							V			
		5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder							L			
		5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft							P			
		5/2-Wege-Impulsventil							J			
		5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft							K			
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen							G			
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet							B			
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet							E			
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft							O			
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft							C			
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft							F			
		Abdeckplatte für Reserveplatz							A			
		Relaisplatte 1fach							R			
		Relaisplatte 2fach							Q			
↓												

Übertrag Bestellcode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-														
	7													

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

Optionen

Zubehör Pneumatik	Zubehör Elektrik	Anwenderdokumentation
D, H	N, M, I, ...S, ...J, ...K, ...L, ...P, ...Q, 2Z, 2T, 2U, 2E, 2F, V	B
+ D	6L	

8

Bestelltablelle

Baukasten-Nr.	18 855	18 854	18 853	18 852	18 851	18 850	Bedingungen	Code	Eintrag Code
0								+	+
8	Zubehör Pneumatik							D	
	Zubehör Elektrik							H	
	Zubehör Elektrik							N	
	Zubehör Elektrik							M	
	Zubehör Elektrik							I	
	Zubehör Elektrik							...S	
	Zubehör Elektrik							...J	
	Zubehör Elektrik							...K	
	Zubehör Elektrik							...L	
	Zubehör Elektrik							...P	
	Zubehör Elektrik							...Q	
	Zubehör Elektrik							2Z	
	Zubehör Elektrik							2T	
	Zubehör Elektrik							2U	
	Zubehör Elektrik							2E	
	Zubehör Elektrik							2F	
	Zubehör Elektrik							V	
	Anwenderdokumentation							B	

Übertrag Bestellcode

+

8

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 862	IIFB	02	1/4	14	FB5
18 861				12	FB6
18 860				10	FB8
18 859				8	F11
18 858				6	F13
18 857				4	
Bestellbeispiel					
18 860	IIFB	- 02	- 1/4	- 10	- FB6
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle								Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 862	18 861	18 860	18 859	18 858	18 857			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02							IIFB	IIFB
	3	Baugröße	Größe 02							-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/4}							-1/4	-1/4
	5	Anzahl Ventilplätze	14	12	10	8	6	4	...		
	6	Elektrischer Anschluss	Festo FB, ABB (CS31), Moeller Suconet K							-FB5	
			Interbus							-FB6	
			Allen Bradley (1771 RIO)							-FB8	
			DeviceNet							-F11	
			Profibus DP, 12 MBd							-F13	

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festramer

2.3

Übertrag Bestellcode

	IIFB	-	02	-	1/4	-		-	
1	2		3		4		5		6

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	M	V	P	B	O	M	M	G	B	Q				

7

Bestelltabelle

Baukasten-Nr.	18 862	18 861	18 860	18 859	18 858	18 857	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
↓	Bestückung der Ventilinsel							-	-
M 7	5/2-Wegeventil, monostabil							M	Auswahl der Bestük- kung der Ventil- plätze in Bestell- code eintra- gen
	5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft							V	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder							L	
	5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft							P	
	5/2-Wege-Impulsventil							J	
	5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft							K	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen							G	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet							B	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet							E	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft							O	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft							C	
	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft							F	
	Abdeckplatte für Reserveplatz							A	
	Relaisplatte 1fach							R	
↓	Relaisplatte 2fach							Q	

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-														

7

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Feldbus



Bestellangaben – Produktbaukasten

Optionen

Zubehör Pneumatik	Zubehör Elektrik	Anwenderdokumentation
D, H	N, M, I, S, ...J, ...K, ...L, ...P, ...Q, 2Z, 2T, 2U, 2E, 2F, V	B
+ D H	6L 2T	

8

Bestelltable

Baukasten-Nr.	18 862	18 861	18 860	18 859	18 858	18 857	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
0								+	+
8	Zubehör Pneumatik	Verschlussstopfen 1 Position						D	
		Verschlussstopfen 2 Positionen						H	
Zubehör Elektrik	Netzanschluss-Dose gerade (für 1,5 mm ²)						N		
	Netzanschluss-Dose gerade (für 2,5 mm ²)						M		
	Netzanschluss-Dose gewinkelt (für 1,5 mm ²)						I		
	Sensorstecker gerade, M12, Pg 7						S		
	Duo-Kabel, 2x gerade Dose; 1 ... 99						...J		
	Duo-Kabel, 2x gerade/gewinkelte Dose; 1 ... 99						...K		
	Duo-Kabel, 2x gewinkelte Dose; 1 ... 99						...L		
	Verlängerungskabel 4-polig, 2,5 m; 1 ... 99						...P		
	Verlängerungskabel 4-polig, 5 m; 1 ... 99						...Q		
	2 Anschlussdosen, gerade, Pg 7						2Z		
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9						2T		
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 13,5						2U		
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 7						2E		
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9						2F		
	Sub-D Feldbusstecker für Profibus DP						V		
Anwenderdokumentation	ausdrücklicher Verzicht auf die Anwenderdokumentation						B		

Übertrag Bestellcode

+

8

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Steuerblock SF3



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 856	IIFB	02	1/8	16	SF3
18 855				14	
18 854				12	
18 853				10	
18 852				8	
18 851				6	
18 850				4	
Bestellbeispiel					
18 850	IIFB	- 02	- 1/8	- 4	- SF3
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle									Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M	1	Baukasten-Nr.	18 856	18 855	18 854	18 853	18 852	18 851	18 850			
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02								IIFB	IIFB
	3	Baugröße	Größe 02								-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/8}								-1/8	-1/8
	5	Anzahl Ventilplätze	16	14	12	10	8	6	4		-...	
↓	6	Elektrischer Anschluss	Steuerblock SF3 mit Festo Feldbus								-SF3	

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

	IIFB	-	02	-	1/8	-		-	
1	2		3		4		5		6

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Steuerblock SF3



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	G	B	E	O												
	7															

Bestelltable

Baukasten-Nr.	18 856	18 855	18 854	18 853	18 852	18 851	18 850	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
↓	Bestückung der Ventilinsel								-	-	
M	7	5/2-Wegeventil, monostabil							M	Auswahl der Bestük- kung der Ventil- plätze in Bestell- code eintra- gen	
		5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft							V		
		5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder							L		
		5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft							P		
		5/2-Wege-Impulsventil							J		
		5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft							K		
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen							G		
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet							B		
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet							E		
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft							O		
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft							C		
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft							F		
		Abdeckplatte für Reserveplatz							A		
		Relaisplatte 1fach							R		
		Relaisplatte 2fach							Q		
↓											

Übertrag Bestellcode

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-																
	7															

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/8} – Steuerblock SF3



Bestellangaben – Produktbaukasten

Optionen

Zubehör Pneumatik	Zubehör Elektrik	Anwenderdokumentation
D, H	N, M, I, ...S, ...J, ...K, ...L, ...P, ...Q, 2Z, 2T, 2U, 2E, 2F	B
+ D	4L	B

8

Bestelltable

Baukasten-Nr.	18 856	18 855	18 854	18 853	18 852	18 851	18 850	Bedingungen	Code	Eintrag Code
0									+	+
8	Zubehör Pneumatik	Verschlussstopfen 1 Position							D	
		Verschlussstopfen 2 Positionen							H	
	Zubehör Elektrik	Netzanschluss-Dose gerade (für 1,5 mm ²)							N	
		Netzanschluss-Dose gerade (für 2,5 mm ²)							M	
		Netzanschluss-Dose gewinkelt (für 1,5 mm ²)							I	
		Sensorstecker gerade, M12, Pg 7; 1 ... 99							...S	
		Duo-Kabel, 2x gerade Dose; 1 ... 99							...J	
		Duo-Kabel, 2x gerade/gewinkelte Dose; 1 ... 99							...K	
		Duo-Kabel, 2x gewinkelte Dose; 1 ... 99							...L	
		Verlängerungskabel 4-polig, 2,5 m; 1 ... 99							...P	
		Verlängerungskabel 4-polig, 5 m; 1 ... 99							...Q	
		2 Anschlussdosen, gerade, Pg 7							2Z	
		2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9							2T	
		2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 13,5							2U	
		2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 7							2E	
2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9							2F			
Anwenderdokumentation	ausdrücklicher Verzicht auf die Anwenderdokumentation							B		

Ventilinsel für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

+

8

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Steuerblock SF3



Bestellangaben – Produktbaukasten

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festtraster

2.3

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilinsel Typ 02	Baugröße	Anschlussgröße	Anzahl Ventilplätze	Elektrischer Anschluss
18 863	IIFB	02	1/4	16	SF3
18 862				14	
18 861				12	
18 860				10	
18 859				8	
18 858				6	
18 857				4	
Bestellbeispiel					
18 860	IIFB	- 02	- 1/4	- 10	- SF3
1	2	3	4	5	6

Bestelltabelle

									Bedingungen	Code	Eintrag Code		
M	1	Baukasten-Nr.	18 863	18 862	18 861	18 860	18 859	18 858	18 857				
	2	Ventilinsel	Ventilinsel Typ 02									IIFB	IIFB
	3	Baugröße	Größe 02									-02	-02
	4	Anschlussgröße	Anschluss G ^{1/4}									-1/4	-1/4
	5	Anzahl Ventilplätze	16	14	12	10	8	6	4		-...		
	6	Elektrischer Anschluss	Steuerblock SF3 mit Festo Feldbus									-SF3	

Übertrag Bestellcode

1	IIFB	-	02	-	1/4	-		-	
---	------	---	----	---	-----	---	--	---	--

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Steuerblock SF3



Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Bestückung der Ventilinsel

M, V, L, P, J, K, G, B, E, O, C, F, A, R, Q

Ventilplätze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	M	V	P	B	O	M	M	G	B	Q						

7

Bestelltabelle		18 863	18 862	18 861	18 860	18 859	18 858	18 857	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
↓	Bestückung der Ventilinsel									-	-
M	7	5/2-Wegeventil, monostabil								M	Auswahl der Bestük- kung der Ventil- plätze in Bestell- code eintra- gen
		5/2-Wegeventil, monostabil, Steuerhilfsluft								V	
		5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder								L	
		5/2-Wegeventil, monostabil, Luftfeder, Steuerhilfsluft								P	
		5/2-Wege-Impulsventil								J	
		5/2-Wege-Impulsventil, Steuerhilfsluft								K	
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen								G	
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet								B	
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet								E	
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen, Steuerhilfsluft								O	
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet, Steuerhilfsluft								C	
		5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, Steuerhilfsluft								F	
		Abdeckplatte für Reserveplatz								A	
		Relaisplatte 1fach								R	
		Relaisplatte 2fach								Q	

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Übertrag Bestellcode

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-																

7

Ventilinsel Typ 02 IIFB-02, Tiger 2000, G^{1/4} – Steuerblock SF3



Bestellangaben – Produktbaukasten

Optionen

Zubehör Pneumatik	Zubehör Elektrik	Anwenderdokumentation
D, H	N, M, I, ...S, ...J, ...K, ...L, ...P, ...Q, 2Z, 2T, 2U, 2E, 2F	B
+ D H	4L 2T	B

8

Bestelltable

Baukasten-Nr.	18 863	18 862	18 861	18 860	18 859	18 858	18 857	Bedingungen	Code	Eintrag Code
0									+	+
8	Zubehör Pneumatik	Verschlussstopfen 1 Position							D	
		Verschlussstopfen 2 Positionen							H	
Zubehör Elektrik	Netzanschluss-Dose gerade (für 1,5 mm ²)							N		
	Netzanschluss-Dose gerade (für 2,5 mm ²)							M		
	Netzanschluss-Dose gewinkelt (für 1,5 mm ²)							I		
	Sensorstecker gerade, M12, Pg 7; 1 ... 99							...S		
	Duo-Kabel, 2x gerade Dose; 1 ... 99							...J		
	Duo-Kabel, 2x gerade/gewinkelte Dose; 1 ... 99							...K		
	Duo-Kabel, 2x gewinkelte Dose; 1 ... 99							...L		
	Verlängerungskabel 4-polig, 2,5 m; 1 ... 99							...P		
	Verlängerungskabel 4-polig, 5 m; 1 ... 99							...Q		
	2 Anschlussdosen, gerade, Pg 7							2Z		
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9							2T		
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 13,5							2U		
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 7							2E		
	2 Anschlussdosen, gewinkelt, Pg 9							2F		
Anwenderdokumentation	ausdrücklicher Verzicht auf die Anwenderdokumentation							B		

Übertrag Bestellcode



+

8

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP, Tiger 2000

Bestellangaben – Zubehör

FESTO

Bestellangaben					
	Code	Beschreibung	Anschluss	Typ	Teile-Nr.
Ventile					
	M	5/2 Wege-Magnetventil	G ¹ / ₈	MVH-5-1/8-B-VI-X	164 564
			G ¹ / ₄	MVH-5-1/4-B-VI-X	164 566
	V	5/2 Wege-Magnetventil mit Steuerhilfsluft	G ¹ / ₈	MVH-5-1/8-S-B-VI	116 001
			G ¹ / ₄	MVH-5-1/4-S-B-VI	116 003
	L	5/2 Wege-Magnetventil mit Luftfeder	G ¹ / ₈	MVH-5-1/8-L-B-VI	117 424
			G ¹ / ₄	MVH-5-1/4-L-B-VI	117 428
	P	5/2 Wege-Magnetventil mit Luftfeder und Steuerhilfsluft	G ¹ / ₈	MVH-5-1/8-L-S-B-VI	117 426
			G ¹ / ₄	MVH-5-1/4-L-S-B-VI	117 430
	J	5/2 Wege-Magnet-Impulsventil	G ¹ / ₈	JMVH-5-1/8-B-VI-X	164 565
			G ¹ / ₄	JMVH-5-1/4-B-VI-X	164 567
	K	5/2 Wege-Magnet-Impulsventil mit Steuerhilfsluft	G ¹ / ₈	JMVH-5-1/8-S-B-VI	116 005
			G ¹ / ₄	JMVH-5-1/4-S-B-VI	116 007
	G	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung geschlossen	G ¹ / ₈	MVH-5/3G-1/8-B-VI-X	164 568
			G ¹ / ₄	MVH-5/3G-1/4-B-VI-X	164 571
	O	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung geschlossen mit Steuerhilfsluft	G ¹ / ₈	MVH-5/3G-1/8-S-B-VI	118 800
			G ¹ / ₄	MVH-5/3G-1/4-S-B-VI	118 806
	E	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung entlüftet	G ¹ / ₈	MVH-5/3E-1/8-B-VI-X	164 570
			G ¹ / ₄	MVH-5/3E-1/4-B-VI-X	164 573
	F	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung entlüftet mit Steuerhilfsluft	G ¹ / ₈	MVH-5/3E-1/8-S-B-VI	118 804
			G ¹ / ₄	MVH-5/3E-1/4-S-B-VI	118 810
B	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung belüftet	G ¹ / ₈	MVH-5/3B-1/8-B-VI-X	164 569	
		G ¹ / ₄	MVH-5/3B-1/4-B-VI-X	164 572	
C	5/3 Wege-Magnetventil Mittelstellung belüftet mit Steuerhilfsluft	G ¹ / ₈	MVH-5/3B-1/8-S-B-VI	118 802	
		G ¹ / ₄	MVH-5/3B-1/4-S-B-VI	118 808	
Zubehör Allgemein					
	R	Relaisplatte einfach	G ¹ / ₈	IRP1-02-1/8	158 476
			G ¹ / ₄	IRP1-02-1/4	158 477
	Q	Relaisplatte zweifach	G ¹ / ₈	IRP2-02-1/8	152 838
			G ¹ / ₄	IRP2-02-1/4	152 839
	A	Abdeckplatte	G ¹ / ₈	IAP-02-1/8	18 067
			G ¹ / ₄	IAP-02-1/4	18 068
		Schilderträger zur Aufnahme von Bezeichnungsschildern für E/A-Stufen, Typ 02		IBT-02-E/A	158 968
		Bezeichnungsschild (20 Stück)		IBS-9x20	18 182
Zubehör Pneumatik					
	D	Verschlussstopfen	G ¹ / ₈	PRSV-1/8	160 997
			G ¹ / ₄	PRSV-1/4	160 996

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3


Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP, Tiger 2000

Bestellangaben – Zubehör

FESTO

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festramer



2.3

Bestellangaben					
	Code	Beschreibung	Anschluss	Typ	Teile-Nr.
Feldbusanschluss					
	V	Stecker, Sub-D-Anschluss	9-polig	FBS-Sub-9-GS-DP-B	532 216
		Busanschluss, M12 Adapter, Reversekey, ProfiBus DP	2x5-polig, M12	FBA-2-M12-5POL-RK	533 118
	Z	Steckdose, Feldbus, gerade, Pg7	4-polig, M12	FBSD-GD-7	18 497
	T	Steckdose, Feldbus, gerade, Pg9	4-polig, M12	FBSD-GD-9	18 495
	U	Steckdose, Feldbus, gerade, Pg13,5	4-polig, M12	FBSD-GD-13,5	18 496
	E	Steckdose, Feldbus, gewinkelt, Pg7	4-polig, M12	FBSD-WD-7	18 524
	F	Steckdose, Feldbus, gewinkelt, Pg9	4-polig, M12	FBSD-WD-9	18 525
		T-Adapter	4-polig, M12	FB-TA	18 498
			4-polig, M12	FB-TA-1	18 499
			5-polig, M12, DeviceNet	FB-TA-M12-5POL	171 175
		Stiftadapter	4-polig, M12	SIE-GA	18780
Spannungsversorgung					
	N	Netzanschlussdose, gerade, für 1,5 mm ² , Pg9	4-polig, M18	NTSD-GD-9	18 493
	M	Netzanschlussdose, gerade, für 2,5 mm ² , Pg13,5	4-polig, M18	NTSD-GD-13,5	18 526
	I	Netzanschlussdose, gewinkelt, für 1,5 mm ² , Pg9	4-polig, M18	NTSD-WD-9	18 527
		Netzanschlussdose, gewinkelt, für 2,5 mm ² , Pg11	4-polig, M18	NTSD-WD-11	533 119
Sensoranschluss					
	S	Stecker, für Ein-/Ausgänge, gerade, Pg7	4-polig, M12	SEA-GS-7	18 666
	J	DUO-Kabel, 2xgerade Dose	4-polig, M12, 2xM8	KM12-DUO-M8-GGD	18 685
	K	DUO-Kabel, gerade/gewinkelte Dose	4-polig, M12, 2xM8	KM12-DUO-M8-GDWD	18 688
	L	DUO-Kabel, 2xgewinkelte Dose	4-polig, M12, 2xM8	KM12-DUO-M8-WDWD	18 687
	P	Anschlusskabel, gerader Stecker/gerade Dose, 2,5 m	4-polig, M12	KM12-M12-GSGD-2,5	18 684
	Q	Anschlusskabel, gerader Stecker/gerade Dose, 5,0 m	4-polig, M12	KM12-M12-GSGD-5	18 686

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP, Tiger 2000

Bestellangaben – Zubehör



Bestellangaben					
	Code	Beschreibung	Anschluss	Typ	Teile-Nr.
Kabel und Stecker					
	Y	Multipolsteckdose (Kontakte 1,5 mm ²)	25-polig	IMP1-SD-25	18 317
			40-polig	IMP1-SD-40	18 318
			72-polig	IMP1-SD-72	18 319
	W	Multipolsteckdose (Kontakte 0,75 mm ²)	25-polig	IMP1-SD-25-0,75	18 321
			40-polig	IMP1-SD-40-0,75	18 322
			72-polig	IMP1-SD-72-0,75	18 323
		Konfektioniertes Kabel mit Steckdose, 5 m	4...6 Ventile	KMP1-02-VI-6-5	175 585
			8...12 Ventile	KMP1-02-VI-12-5	175 587
			14...16 Ventile	KMP1-02-VI-16-5	175 589
		Konfektioniertes Kabel mit Steckdose, 10 m	4...6 Ventile	KMP1-02-VI-6-10	175 586
			8...12 Ventile	KMP1-02-VI-12-10	175 588
			14...16 Ventile	KMP1-02-VI-16-10	175 590
		Konfektioniertes Kabel mit Steckdose, für Installationsinsel, 5 m	4 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-4-5	175 654
			8 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-8-5	175 656
			10 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-10-5	175 658
			14 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-14-5	175 660
			16 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-16-5	175 662
		Konfektioniertes Kabel mit Steckdose, für Installationsinsel, 10 m	4 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-4-10	175 655
			8 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-8-10	175 657
			10 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-10-10	175 659
			14 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-14-10	175 661
			16 Ventile/Eingänge	KMP1-02-II-16-10	175 663

Ventilinseln für Standardanwendungen
Festaster

2.3

Ventilinsel Typ 02 VIMP/IIMP, Tiger 2000

Bestellangaben – Zubehör

FESTO

Bestellangaben						
	Beschreibung	Ventilinsel	Sprache	Typ	Teile-Nr.	
Anwenderdokumentation						
	Anwenderdokumentation Ventilinseln Typ 02	FB5	deutsch	P.BE-VIFB5-02-DE	18 417	
			englisch	P.BE-VIFB5-02-EN	18 483	
		FB6	deutsch	P.BE-VIFB6-02-DE	18 418	
			englisch	P.BE-VIFB6-02-EN	18 484	
		FB8	deutsch	P.BE-VIFB8-02-DE	151 762	
			englisch	P.BE-VIFB8-02-EN	151 763	
		FB11	deutsch	P.BE-VIFB11-02-DE	164 585	
			englisch	P.BE-VIFB11-02-EN	164 590	
		FB13	deutsch	P.BE-VIFB13-02-DE	164 587	
			englisch	P.BE-VIFB13-02-EN	164 592	
		SF3	deutsch	P.BE-VISF3-02-DE	165 480	
			englisch	P.BE-VISF3-02-EN	165 485	
		Anwenderdokumentation programmierbare Ventilinseln	Programmiersoftware SF3	deutsch	P.BE-FST200-AWL/KOP-DE	165 484
				englisch	P.BE-FST200-AWL/KOP-EN	165 489
Software						
	CD-ROM	Anwenderdokumentation für programmierbare Ventilinseln (PDF)		P.CD-VI-PLC-D/GB	183 351	
		Utilities		P.CD-VI-UTILITIES-2	533 500	